

Godkjent vedlikeholdspersonell

Rådet for vedlikehold av brannsløkkemateriell gjennomfører opplæring og registrering av kompetente personer
Kategori Rød og kategori Grønn.


I tillegg kan man søke rådet om å bli kompetent virksomhet. Rådet gjennomfører også opplæring for vannbaserte sløkkeanlegg Kategori Blå
Les mer om dette på www.rvb.no

I tillegg til å utdanne personer og kvalifisere virksomheter, er alle medlemmer av ordningen forpliktet til å følge gjeldene standarder for vedlikehold.

Ønsker du å kontrollere om en person eller virksomhet er registrert i Rådets ordning kan dette gjøres på:

www.rvb.no

Rådet består av:

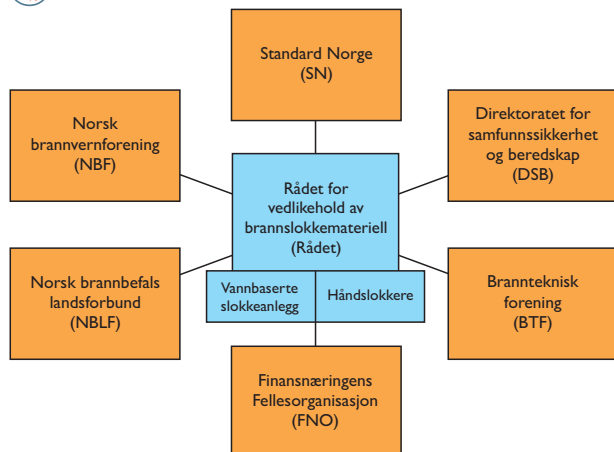

www.intersign.no/010813

Denne informasjonen er utgitt av:




Rådet for vedlikehold av brannsløkkemateriell

Rådet for vedlikehold av brannsløkkemateriell
Postboks 246, Strandveien 18, 1326 Lysaker
Telefon 67 83 86 00 (23 el 35), Telefax 67 83 86 85
www.rvb.no



Informasjon om NS 3910 og NS-EN 671-3

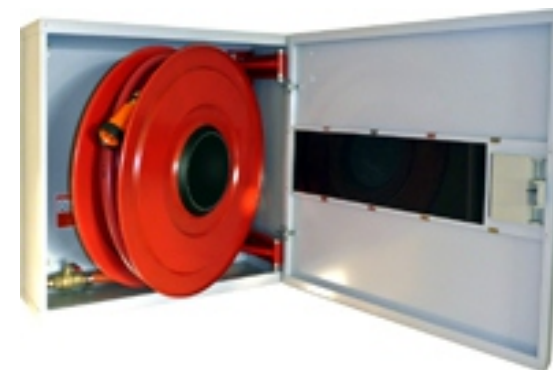

Brannteknisk forening (BTF) er en bransjeforening for norske produsenter, importører, grossister, installatører, kontrollerende foretak og vedlikeholdsfirmar av brannsløkkemateriell.

www.branntekniskforening.no



Rådet for vedlikehold av brannsløkkemateriell

Krav til slokkemateriell


Hovedkravet til slokkemateriell er nedfelt i veiledning til teknisk forskrift VTEK.

Minste krav til slokkemateriell for bolig er :

- 6 kg ABC pulver eller
- 9 liter skum/vann apparat eller
- 6 liter skum/vann apparat med minimum effektivitets klasse 21A
- Eller Husbrannslange
Eier skal også sørge for at boligen er utstyrt med manuelt slokkeutstyr som kan benyttes i alle rom. Ref: Forebyggende forskrift med veiledning § 2-5.

Vedlikeholds intervaller for Håndslukkere

| Type håndslukker | Egen-kontroll | Kontroll standardens tillegg B | | Service standardens tillegg C (+ eventuell tillegg D) År |
|--------------------------|---------------|--------------------------------|-------------|--|
| | | i bolig År | forøvrig År | |
| Vann, skum og vannbasert | Hvert kvartal | 5 | 1 | 5 |
| Pulver (trykkladet) | Hvert kvartal | 5 | 1 | 10 |
| Pulver (med patron) | Hvert kvartal | 5 | 1 | 10 |
| CO ₂ | Hvert kvartal | 5 | 1 | 10 |

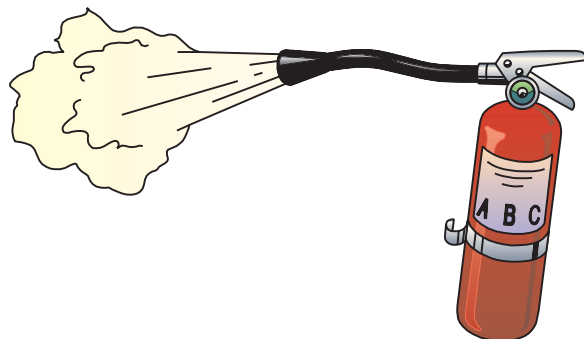

Krav til vedlikehold

GENERELT:

DET JURIDISKE KRAVET TIL VEDLIKEHOLD ER FASTSATT I FOREBYGGENDEFORSKRIFTEN MED VEILEDNING § 2-4. DET ER UTARBEIDET STANDARDER FOR VEDLIKEHOLD AV HÅNDSLOKKERE NS3910 OG BRANNSLANGETROMLER NS-EN671-3

HÅNDSLOKKERE NS3910

VEDLIKEHOLDET AV HÅNDSLOKKERE ER INNDELTE I 3 NIVÅER.

EGENKONTROLL:

ER EIER/BRUKER SIN EGEN KONTROLL AV HÅNDSLOKKEREN. DEN SKAL UTFØRES MINST 4 GANGER I ÅRET.

KONTROLL:

KONTROLL UTFØRES AV KOMPETENT PERSON OG BESTÅR AV UTVENDIG UNDERSØKELSE OG KONTROLL AV TRYKK. I NOEN TILFELLER OGSÅ KONTROLL AV SLOKKEMIDDEL OG INNVEDIG AV BEHOLDER. INTERVALLET FOR BOLIGER ER HVERT 5. ÅR FOR ALLE ANDRE Plasseringer er det årlig kontroll. DET SKAL UTARBEIDES VEDLIKEHOLDSRAPPORT PÅ UTFØRT ARBEID TIL DOKUMENTASJON FOR EIER/BRUKER. I TILLEGG SKAL DET VÆRE EN EGEN KONTROLLETIKETT PÅ SLOKKEREN SOM MARKERER TIDSPUNKT FOR KONTROLLEN OG NESTE KONTROLL, SAMT HVEM SOM HAR UTFØRT DEN.

SERVICE:

SERVICE SKAL UTFØRES AV KOMPETENT PERSON KATEGORI GRØNN. ARBEIDET BESTÅR AV EN KOMPLETT OVERHALING AV SLOKKEREN. DETTE INNEBÆRER TØMMING, REFYLING, INNVEDIG KONTROLL, UTSKIFTING AV PAKNINGER, M.M. INTERVALLET FOR SERVICE ER FOR SKUM/VANN APPARATER HVERT 5. ÅR OG ALLE ANDRE HVERT 10. ÅR. DET SKAL UTARBEIDES VEDLIKEHOLDSRAPPORT FRA SERVICEN (OFTE SAMME RAPPORT SOM FOR KONTROLL). I TILLEGG SKAL DET VÆRE EGEN SERVICE ETIKETT OG HALS RING MELLOM VENTIL OG BEHOLDER

Krav til vedlikehold

BRANNSLANGETROMLER NS EN 671-3 VEDLIKEHOLDET ER INNDELTE I 3 NIVÅER.

EGENKONTROLL:

ER EIER/BRUKER SIN EGEN KONTROLL AV BRANNSLANGETROMLENE. DEN SKAL UTFØRES MINST 4 GANGER I ÅRET.

KONTROLL:

KONTROLL SKAL UTFØRES AV KOMPETENT PERSON. UNDER KONTROLLEN SKAL DET GJENNOMFØRES EN FUNKSJONSTEST AV TROMMEL OG STRÅLERØR MED VANN. KONTROLLEN SKAL GJENNOMFØRES ÅRLIG. DET SKAL UTARBEIDES VEDLIKEHOLDSRAPPORT FRA KONTROLLEN TIL DOKUMENTASJON FOR EIER/BRUKER. I TILLEGG SKAL DET BRUKES EN KONTROLLETIKETT PÅ SKAPET/TROMMELEN SOM MARKERER TIDSPUNKTET FOR KONTROLLEN OG NESTE KONTROLL SAMT HVEM SOM HAR UTFØRT DEN.

PERIODISK KONTROLL / TRYKKPRØVING:

TRYKKPRØVING SKAL UTFØRES AV KOMPETENT PERSON. DEN INNEBÆRER AT MAN I TILLEGG TIL ÅRSKONTROLLEN TRYKK-TESTER SLANGEN TIL HØYESTE DRIFTSTRYKK. INTERVALLET FOR ARBEIDET ER HVERT 5. ÅR. DET SKAL UTARBEIDES VEDLIKEHOLDSRAPPORT FRA KONTROLLEN TIL DOKUMENTASJON FOR EIER/BRUKER. I TILLEGG SKAL DET BRUKES EN KONTROLLETIKETT PÅ SKAPET/TROMMELEN SOM MARKERER TIDSPUNKTET FOR KONTROLLEN OG NESTE KONTROLL SAMT HVEM SOM HAR UTFØRT DEN.

